


Einbauvorschlag für Kema Heatpipes.

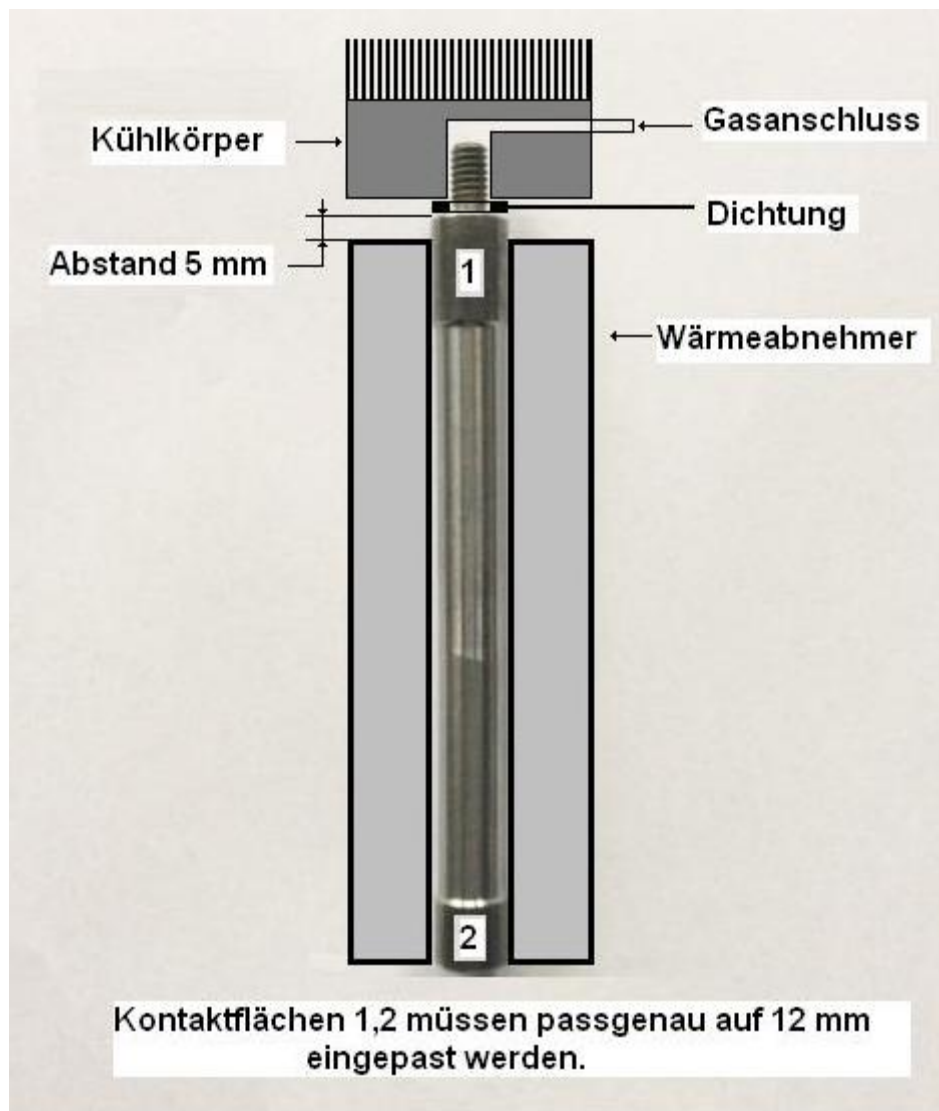

Diese Heatpipe darf nur mit der 6 mm Öffnung nach unten eingebaut werden!
Sie darf ebenfalls nicht direkt mit Wasser in Kontakt kommen da sonst die Beschichtung innerhalb der Pipe beschädigt wird!
Der Gas Kühlkörper kann als Luft oder Wasserabnehmer ausgelegt werden.
Der Kühlkörper ist ganz wichtig damit sich die Gasleitung nicht verformen kann!
Ebenfalls ist der 5 mm Abstand zwischen Wärmeabnehmer und Kühlkörper einzuhalten!

Der Wärmeabnehmer selber kann nach eigenem Bedarf gestaltet werden. Kann nach unten raus auch länger sein als 100 mm um weiteres Zubehör wie Zündanlage oder Kondensatfalle anbringen zu können!

Weitere Fragen? Einfach anrufen!
Kema GmbH
Tel. 089 34 73 20